Schemat nr 1 - zmodyfikowany

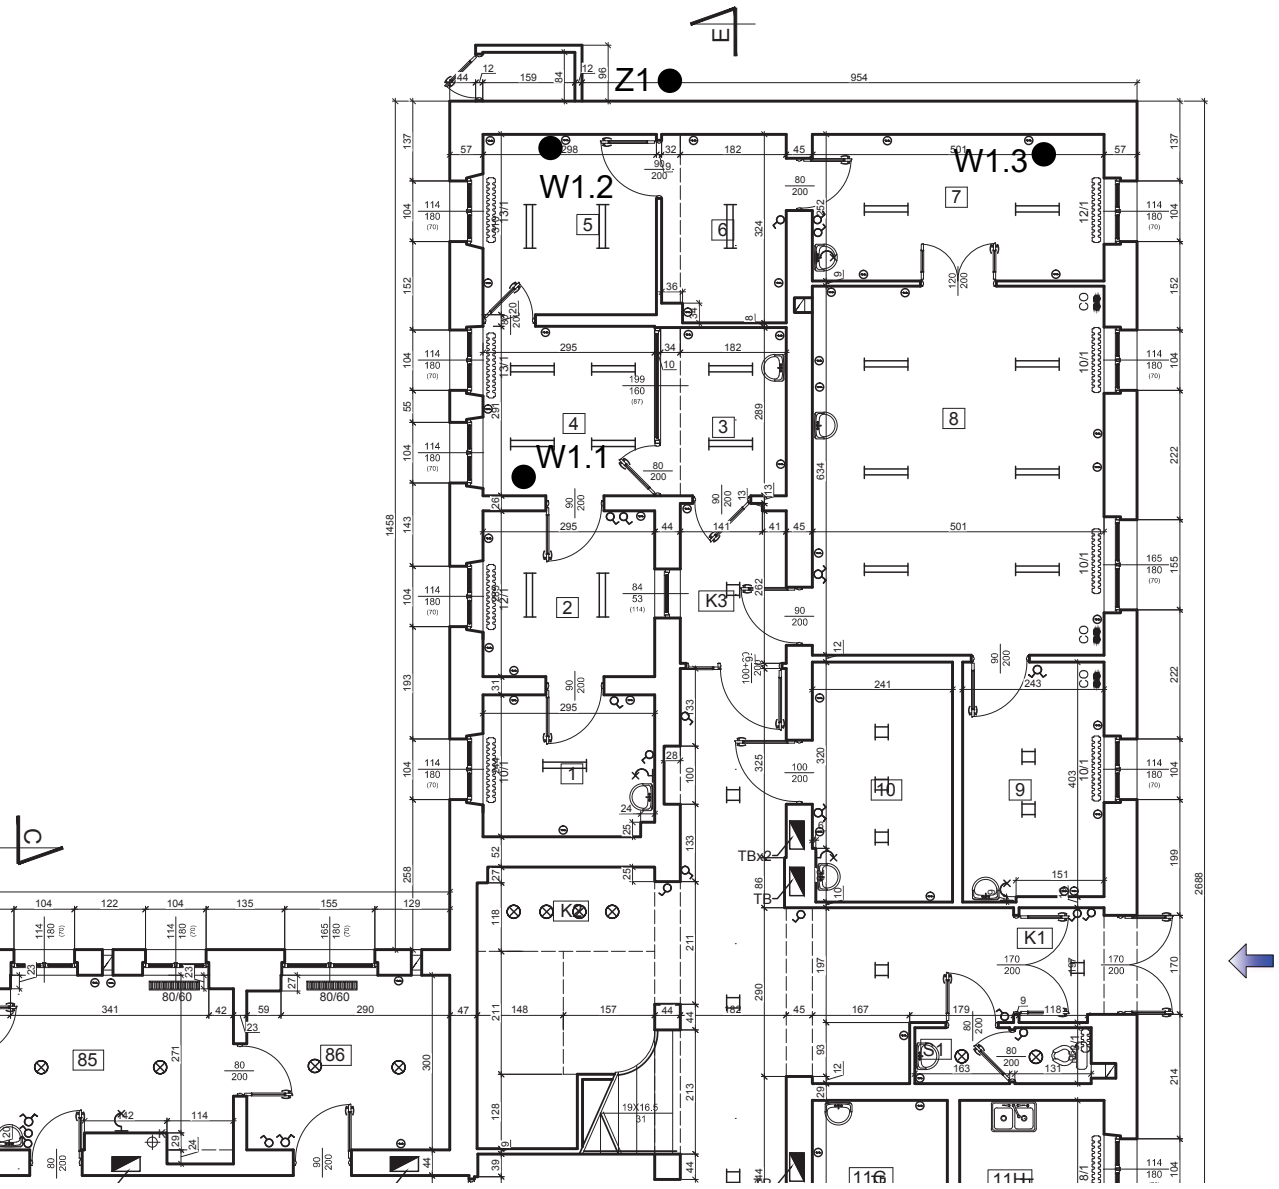

Labolatorium - Parter

Z1 - jednostka zewn. o mocy minimalnej 9kW
W1.1 - jednostka wewn. o mocy minimalnej 5kW
W1.2 - jednostka wewn. o mocy minimalnej 2kW
W1.3 - jednostka wewn. o mocy minimalnej 2kW